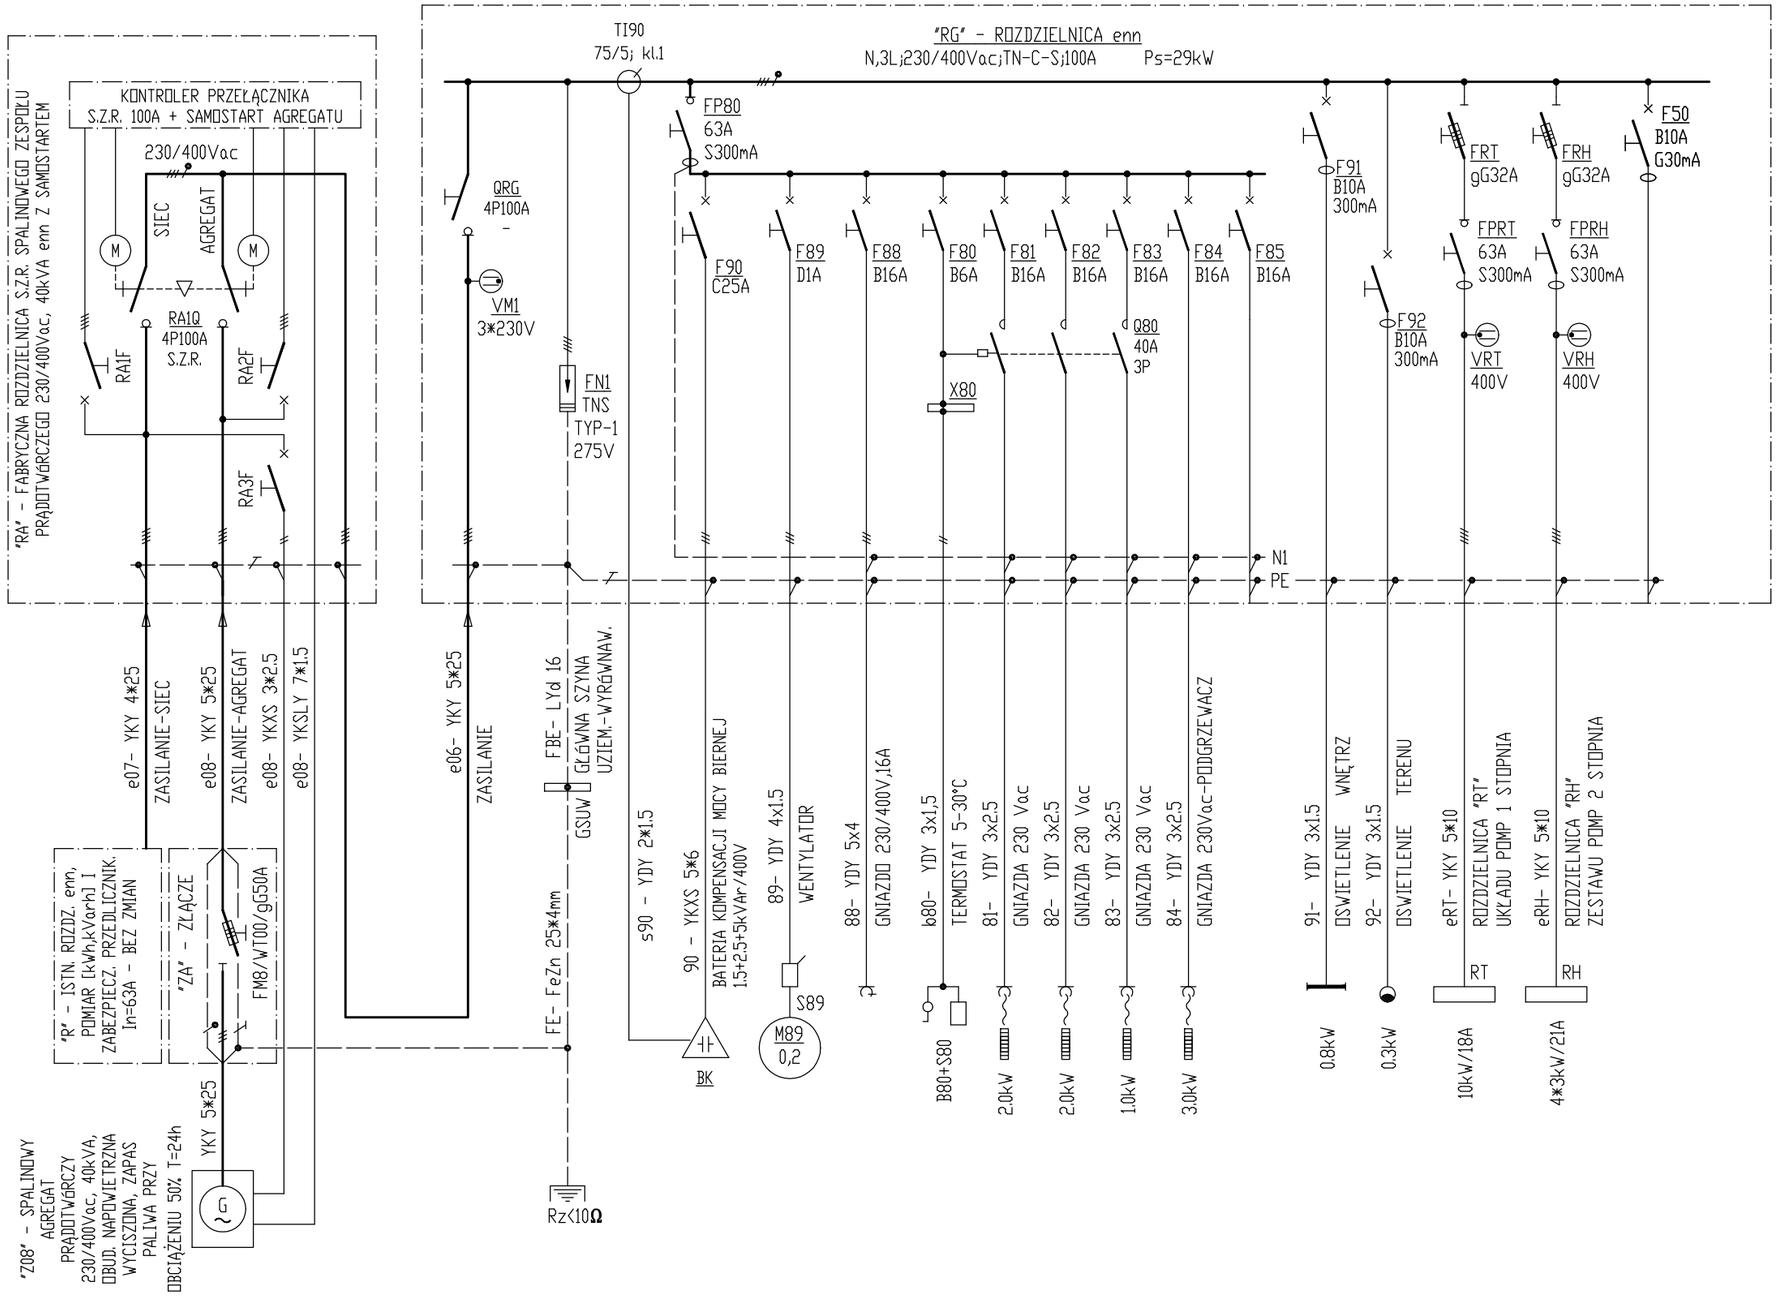


UWAGI ;

1. DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE ODŁĄCZANIE ZASILANIA, TN-C-S. IZOLACJA OCHRONNA DLA ZŁĄCZ I ROZDZIELNIC
2. ROZDZIELNICE "RT", "RH" DOSTARCZA WYTWÓRCA UKŁADÓW POMPOWYCH.

POMIARY I SYGNAŁY DO ZOBRAZOWANIA W STACJI WODOCIĄGOWEJ ORAZ ZDALNIE, NA STANOWISKU W SIEDZIBIE S.A.M.K. BARANÓW :

POMIARY ANALOGOWE 4-20mA (6SZT.) :
- a52 - PRZEPŁYW WODY NA WYJŚCIU DO SIECI
- b31 - POZIOM WODY W ZBIORNIKU WYRÓWNAWCZYM
- b11, b12 - POZIOMY WODY W STUDNIACH 1, 2
- b53 - CIŚNIENIA WODY NA WYJŚCIU DO SIECI
- TI90 - PRĄD OBCIĄŻENIA 1-FAZ.

SYGNAŁY DWUSTANOWE / STYK BEZPOTRENCJAŁOWY (3SZT.) :
- "AWARIA ZASILANIA GŁÓWNEGO" - STYK "NO" WSKAŹNIKA KONTROLI FAZ VM1
- "AWARIA TECHNOLOGII 1 STOPNIA" - STYK "NO" WSKAŹNIKA KONTROLI FAZ VRT
- "AWARIA TECHNOLOGII 2 STOPNIA" - STYK "NO" WSKAŹNIKA KONTROLI FAZ VRH

| MODERNIZACJA POŁĄCZONA Z PRZEBUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ŚNIADÓWKA, GM. BARANÓW | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FUNKCJA/NAZWISKO | UPR. NR | DATA | PODPIS | RYS. NR: |
| PROJ. INST. ELEKTR.: mgr inż. G. ZLOT | 1341/Lb/91 | 10'2015 | | 6 |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK | 2029/Lb/92 | 10'2015 | | SKALA: |
| SCHEMAT GŁÓWNY ROZDZIELNICY "RG" | | | | |