




Piwnica		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Nr
08	Pomieszczenie pomocnicze	2,97 m
07	Istn. magazyn bielizny brudnej	5,04 m
06	Istn. pom. odpadów medycznych	5,07m
05	Istn. magazyn bielizny czystej	6,78 m
02b	Magazyn paliwa	6,88 m
01	Schody	6,88 m
04	Istn. pom. piwniczne	10,74 m
03	Korytarz	12,9 m
02b	Kotłownia	13,69m
		72,55 m

UWAGI

1. Dokładną lokalizację PEL-i uzgodnić przed montażem z użytkownikiem bądź z nadzorem technicznym obiektu
2. Punkty elektryczno-logiczne montować w puszkach nalykowych
3. Zejsćia do PEL-i w listwach 60x40 dzielonych
4. Wszystkie trasy kablowe dzielone - z przeogrodą separacyjną
5. Obwoy elektryczne rozgałęziać przy użyciu złączek WAGO 3x2,5mm2 w listwach lub puszkach n/t
6. Budowa PEL-i adekwatnie do oznaczeń na planach
7. Zejsćia do gniazd wykonane w listwach kablowych. Kabel zasilaający rozdzelnicę RK prowadzić w listwach kablowych.

UWAGA na istniejące trasy instalacji elektrycznych

LEGENDA:

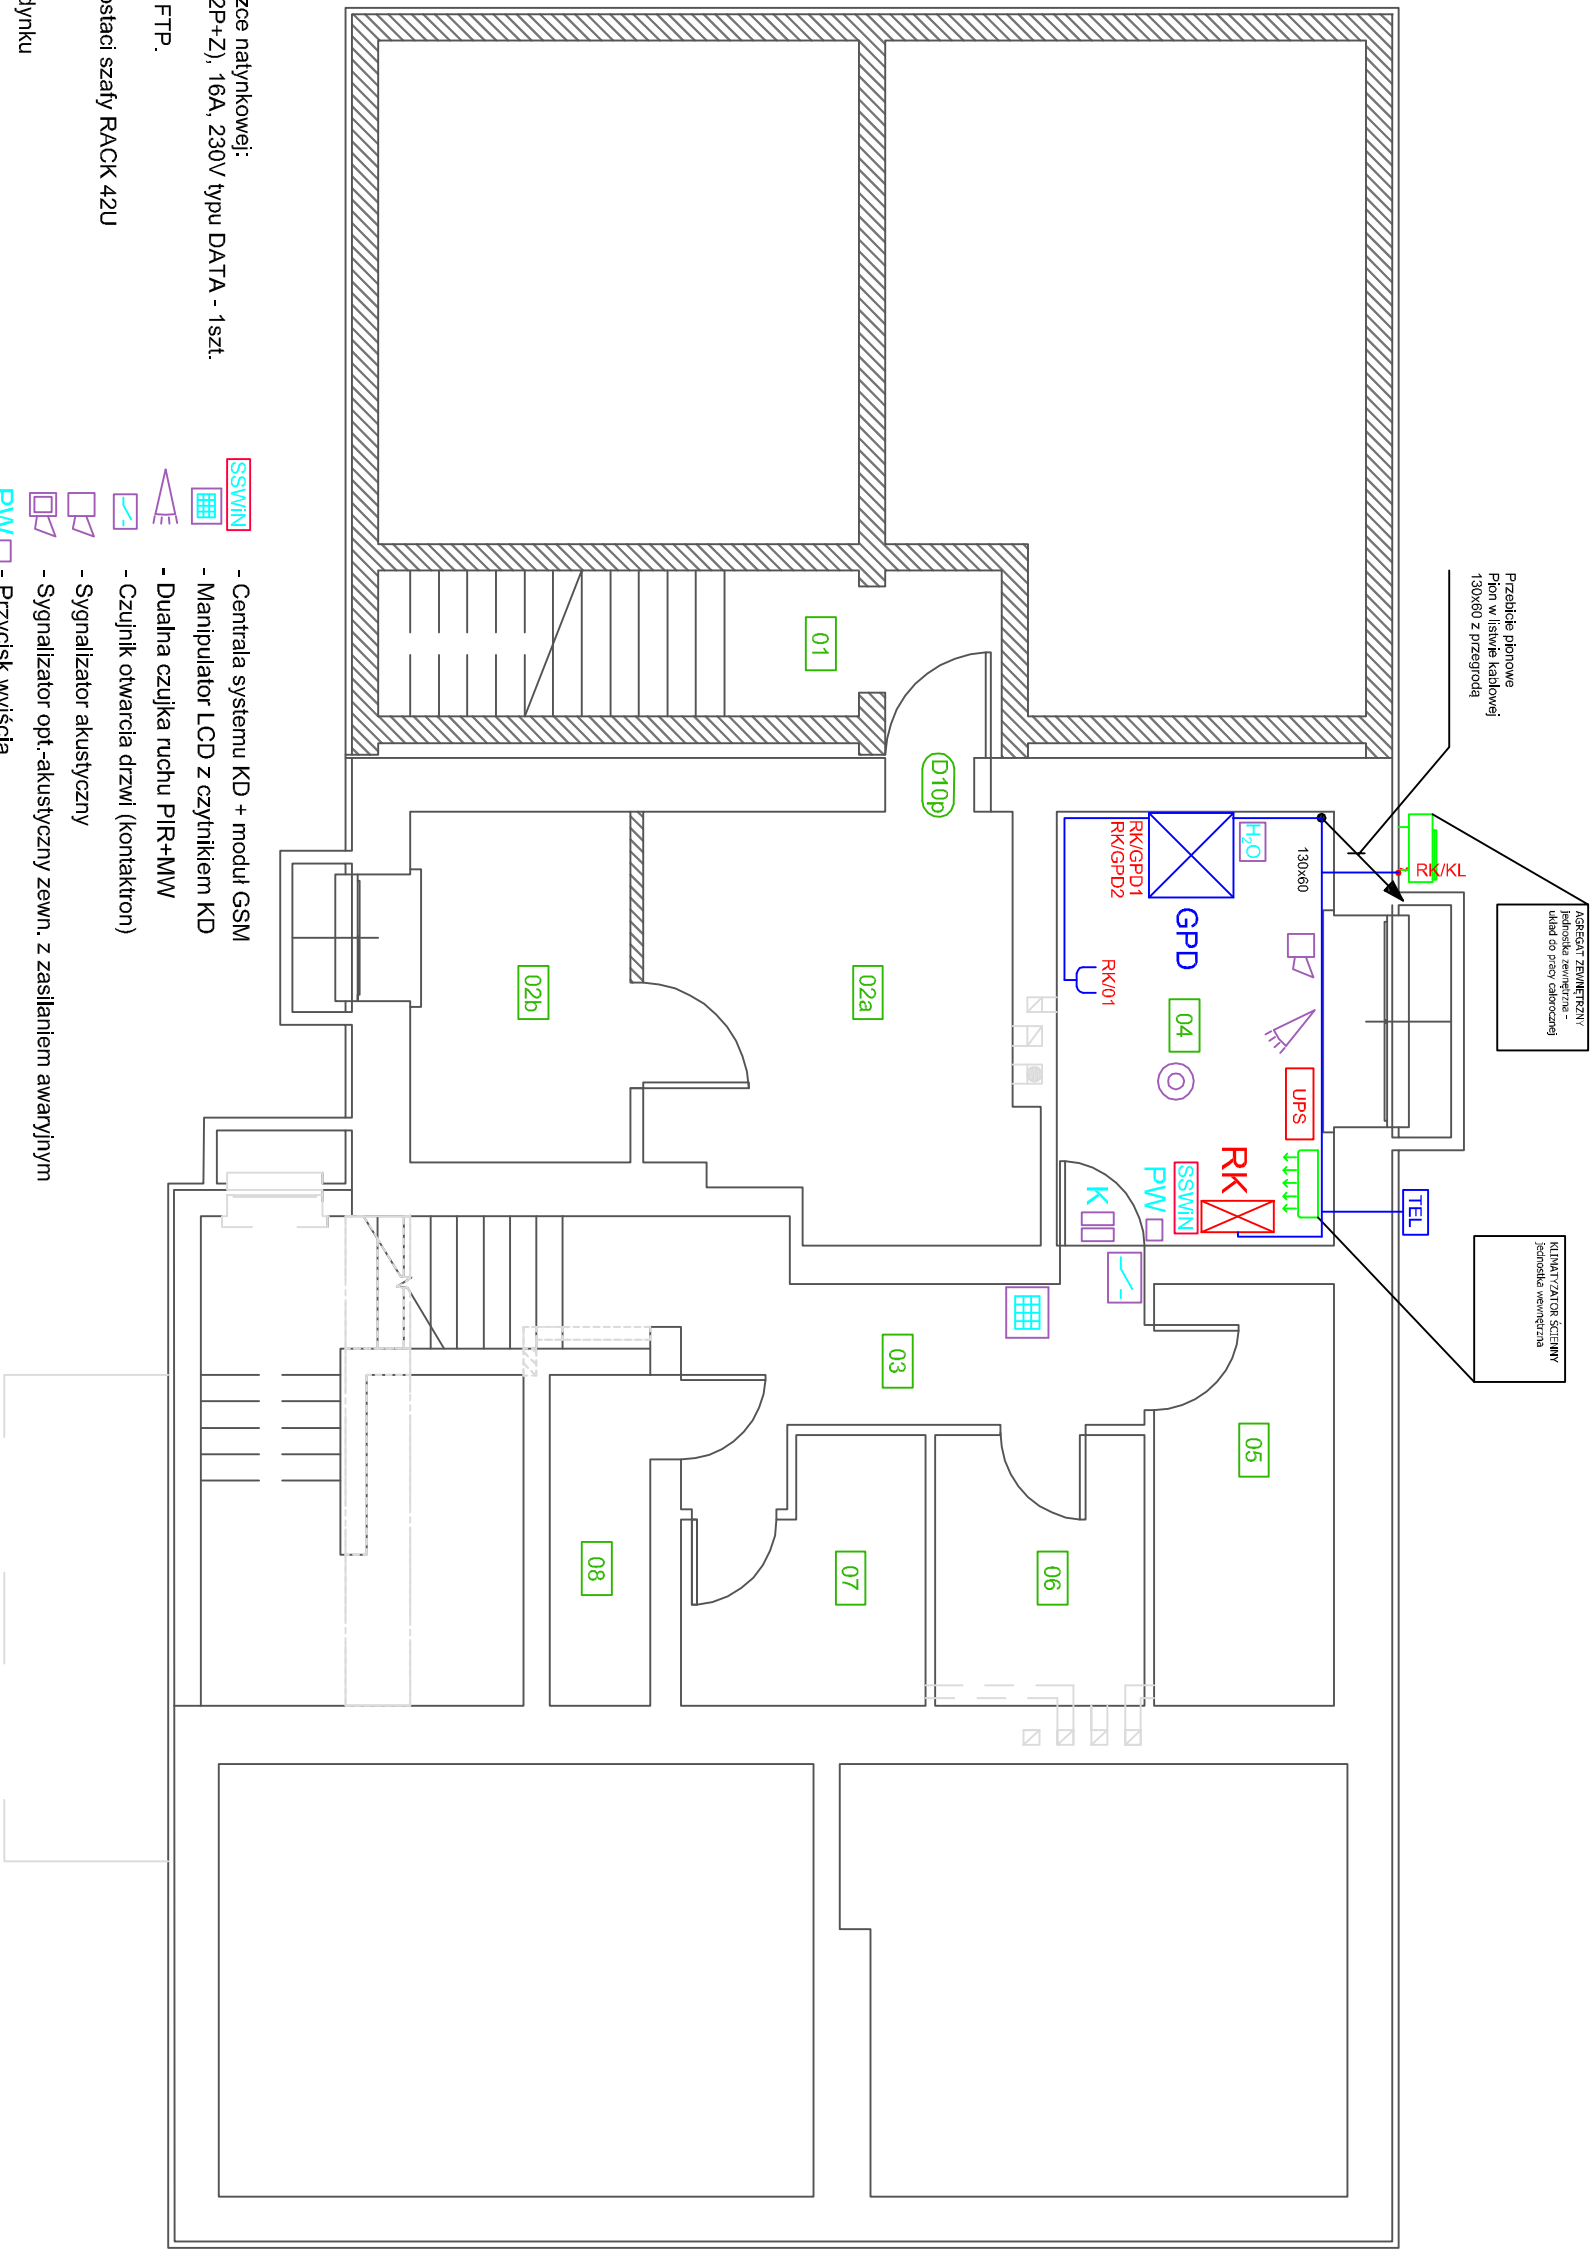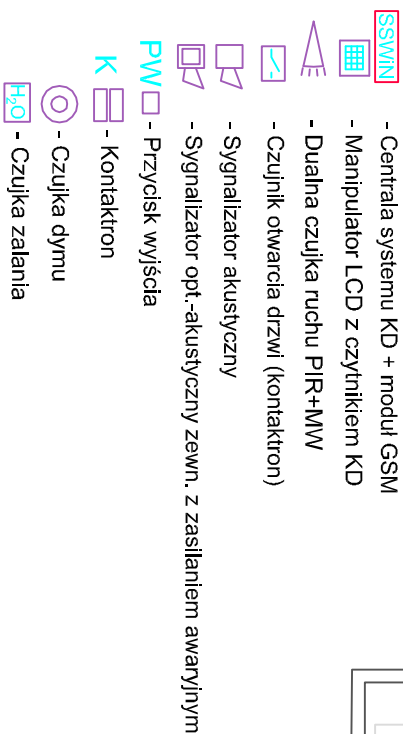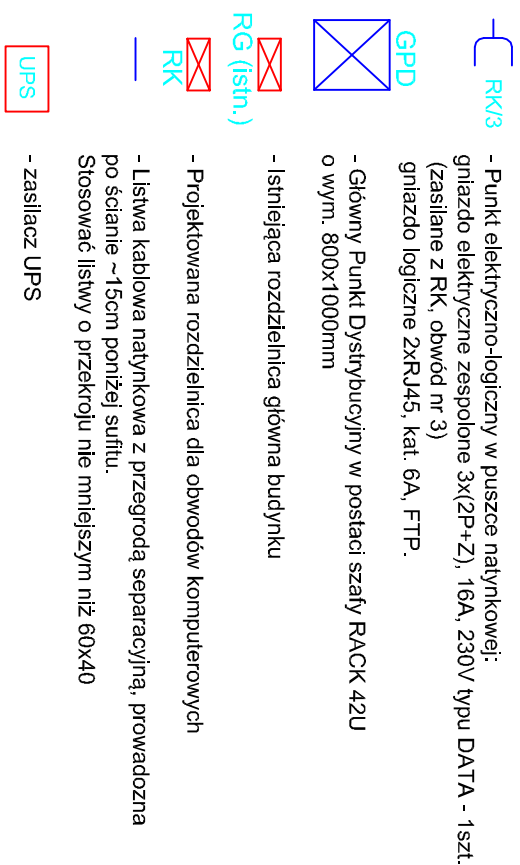

<p>P.H.U. RINEL Ernest Gmurkowski</p> <p>21-100 Lubartów</p> <p>ul. Powstańców W-wy 79 /39</p> <p>NIP 714-186-40-02</p>	<p>tel.: 600-884-950</p> <p>e mail: phurinel@gmail.com</p>	<p>nr RRS: _____</p>	<p>E</p>
		<p>E-04</p>	<p>_____</p>
<p>Temat:</p> <p>PROJEKT INSTALCJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ORAZ DEKOROWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ WRAZ Z INSTALACJAMI TOWARZYSZĄCYMI</p>			
<p>Inwestor:</p> <p>SPZOZ w Batoniowie</p>			
<p>Temat rys.</p> <p>Plan instalacji – rzut parteru</p>			
<p>Funkcja:</p> <p>Imię i nazwisko</p>		<p>Nr upr.</p>	<p>Podpis</p>
<p>Projektował:</p> <p>mgr inż. Ernest Gmurkowski</p>		<p>LUB/0262/PBE/15</p>	
<p>Sporządził:</p> <p>mgr inż. Karlo Kowalczyk</p>			
<p>Data opr.: VII.2017</p>		<p>Faza: PROJEKT WYKONAWCZY</p>	<p>skala %</p>