


PRZĘKRUJ OCZYSZCZALNI

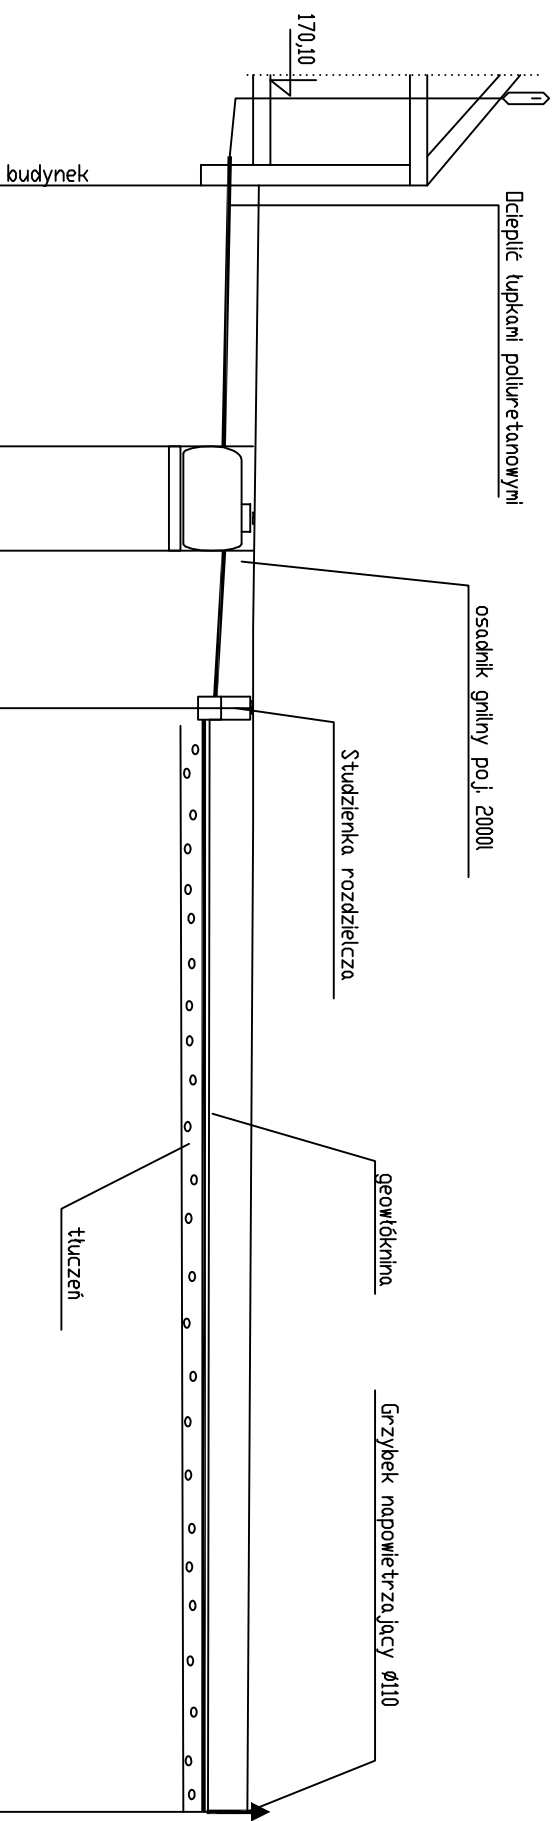

RZĘDNA TERENU	169,90	169,90	169,90	169,90	169,90
RZĘDNA DNA KANALU/DRENAŻU	169,40	169,34	169,30	169,16	169,12
ZAGŁĘBIENIE	0,50	0,56	0,60	0,74	0,78
SPADKI/ŚREDNICE	2% PVC 160		2% PVC 110	1,5% rura perforowana Ø110	
ODLEGŁOŚCI	3,00m	2,14m	7,00m	4 nitki drenażu - 12,0 m	

całk. długość drenażu 48,0m

TEMAT	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej		
OPRACOWANIA	w miejscowości Łukawka, gmina Baranów dz-ka, nr ewid. 279		
INWESTOR	GMINA BARANÓW		
ADRES	ul. Rynek 14, 24-105 Baranów		
PROJEKTOWAŁ	Techn. Teresa Pałaj	upr. bud. 2135/Lb/84	
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ DO PRZYSTOSOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - PRZĘKROJ OCZYSZCZALNI		
DATA: PAŹDZIERNIK 2017	SKALA: b/s	NUMER RYSUNKU: 3	